

TULEÕPPUS



2024

Teemad

- Tulekahju olemus
- Seadusandlus
- Tuleohutuse tagamine
- Peamised tulekahju tekkepõhjused
- Tulekustutite liigid
- Aasta 2022 kokkuvõte

Tulekahju olemus

- Tulekahju (ka põleng) on kontrolli alt väljunud põlemine, mis kahjustab inimesi, nende vara või keskkonda. Tulekahju võib olla tekkinud juhuslikult või on keegi selle tahtlikult süüdanud.
- Töötajad peavad teadma, et töid juhib ja meie inimestega suhtleb Päästeamet meeskonna juht, kes kannab sinist kiirit.

Seadusandlus

- Valdkonda reguleerib TULEOHUTUSE SEADUS ja sellest tulenevad alamseadused ja määrused
- Tuleohutuse seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite (edaspidi *isik*) kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise.
- Seaduste rikkumise korral on trahv:
 - Füüsiline isik - kuni 200 trahviühikut. Trahviühik on 4 €.
 - Juriidiline isik - rahatrahviga kuni 3200 €.

Tuleohutuse tagamine

Isik on kohustatud:

- järgima tuleohutusnõudeid;
- kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll);
- tagama küttesüsteemi, grillseade ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule ja tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
- tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu;




Tuleohutuse tagamine

- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- tagama ohutu evakuatsiooni;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112;

Tuleohutuse tagamine

Tuleohutuspaigaldis:

- Tulekahjusignalisatsioonandur
- Vingugaasiandur
- Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
- Tulekustutussüsteem
- Tulekustuti
- Evakuatsioonivalgustus
- Tule nupp ja kell

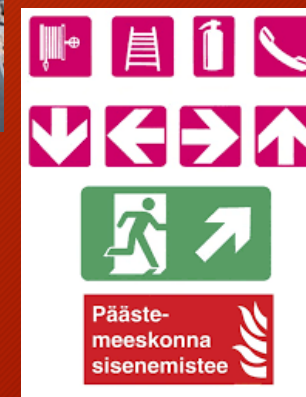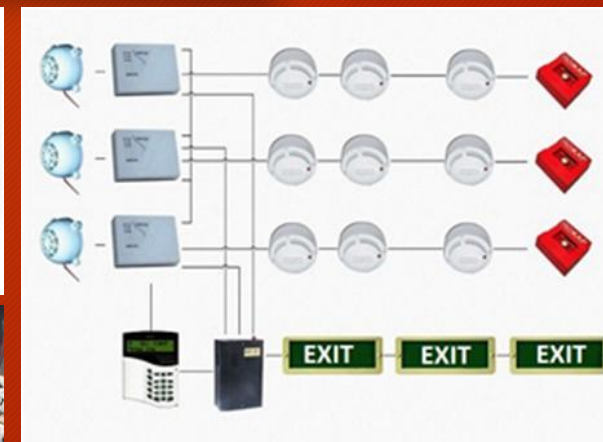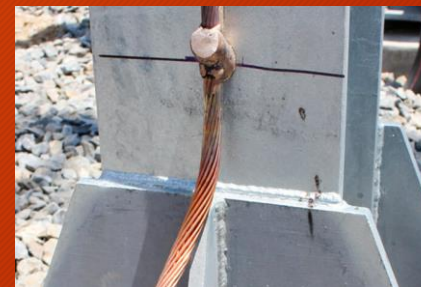

Peamised tulekahju tekkepõhjused


- Tavalisemad tulekahju tekkimise põhjused on:
 - Ettevaatamatu tulega ümberkäimine
 - Toidu valmistamine
 - Hooletus suitsetamisel
 - Küünlad



Peamised tulekahju tekkepõhjused

Tavalisemad tulekahju tekkimise põhjused on:

- Potentsiaalselt tuleohtlike seadmete, ainete ja materjalide oskamatu käsitlemine,
- Pikendusjuhtmete üle koormamine

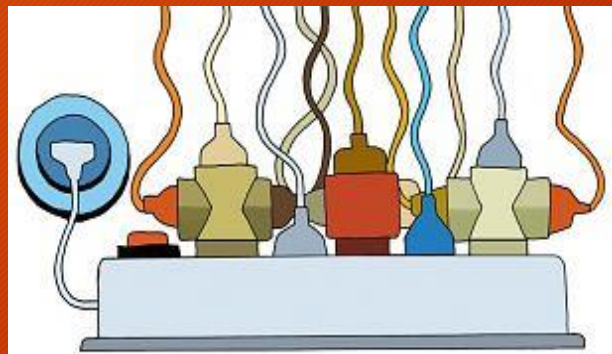

Peamised tulekahju tekkepõhjused

Tavalisemad tulekahju tekkimise põhjused on:

- staatiline elekter,
- äike,
- tahtlik süütamine,
- isesüttimine jm.



Tulekustutite liigid

Tulekustutid jaotatakse Eesti standardi EVS 620-1 “Tuleohutus. Tulekahjude klassifikatsioon” järgi:

- A-klassi tulekustuti. Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);
- B-klassi tulekustuti. Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);
- C-klassi tulekustuti. Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);
- D-klassi tulekustuti. Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms).
- F-klassi tulekustuti. Toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks.

Tulekustutite liigid



A

Tahkete ja põlevate hõõguvate ainete kustutamiseks.



B

Põlevvedelike ja põlemisel sulavate ainete kustutamiseks.



C

Põlevgaaside kustutamiseks.



D

Metallide kustutamiseks.



F

Toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks.

TÜÜP Kustuti	Põleng	KLASS A	KLASS B	KLASS C	KLASS D	ELEKTER	KLASS F	Kommentaariid
		Tahked, põlevmaterjalid (puit, paber, tekstiil jm)	Põlevvedelikud ja tahked sulavad ained (õli, bensiin, plast jm)	Põlevgaasid (maagaas, propaan, vesinik jm)	Põlevmetallid (aluminium, magnesium jm)	Elektriseadmed (serverruumid, generaator jm)	Toiduõlid ja rasvad	
Vesi tulekustuti		✓	✗	✗	✗	✗	✗	Ära kasuta põlevvedelike ja elektriseadmete puhul!
Vahtkustuti		✓	✓	✗	✗	✗	✗	Võib kustutada kuni 1000V elektriseadmeid, KUI kustuti seda lubab!
Pulberkustuti		✓	✓	✓	✓	✓	✗	Võib kustutada kuni 1000V elektriseadmeid.
CO2-kustuti		✗	✓	✗	✗	✓	✗	Võib kasutada nii madala kui kõrge pingega.
Rasvakustuti		✓	✗	✗	✗	✗	✓	Soovituslik sööklates ja tööstuslikes köökides.

Aasta 2022 kokkuvõte

"Elan nii nagu tahan."



VANUS: 65+

REIN

TÖÖ
Tööl ei käi: eelpension, töövõimetus, pension, toetused.

ELUKOHT
Kaheksa võivõi enama korteriga kortermaja, eramaja või sotsiaalpind.

LEIBKOND
Elab üksi. Lapsed kui on, siis eemal ja pigem side katkenud. Naine (kui on olnud), siis ei elata enam koos või surnud.

VABA AEG
Ristsõnad, sport, kriminullid.

MEEDIA

TAUSTAINFO
Fookus: peamisteks eeskujudeks ja infokandjateks sõbrad (teised Reinud).
Riskikäitumine: tarbib alkoholi, suitsetab, eluruumi on palju asju kuhjatud.
Tervise piirangud: on palju erinevaid psüühilisi ja füüsilisi probleeme (alkoholism, depressioon, dementsus, liikumisvaegus).

63 Keskmine vanus

65 % Meeste osakaal

52 % Joobes/joobekahtlusega

61 % Pensionärid

54 % Terviseprobleemid



Elupäästevõimekusega esmane
ressurss jõudis hukkunuga
eluhoonetulekahjudele keskmiselt
11 minuti 12 sekundiga.

Kevadeks ja suveks

Kohe varsti saabub taas soe aeg ja hirmus soov väljas lõket teha ning grillida. Mõned mõtted ka sellel teemal.

Grillimine, lõkke tegemine:

- Ära tee tuld tuulise ilmaga!
- Ka rõdu ja terrass on hoone osa - ära grilli seal. Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
- Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest min 5 m kaugusel.
- Söega grilli kasuta hoonest min 2 m kaugusel.
- Lõket tee mittesüttival pinnal, ära jäta seda järelevalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
- Alla ühe meetrine lõke peab paiknema min 8 m kaugusel hoonetest.
- Üle ühe meetrine lõke peab paiknema min 15 m kaugusel hoonetest.

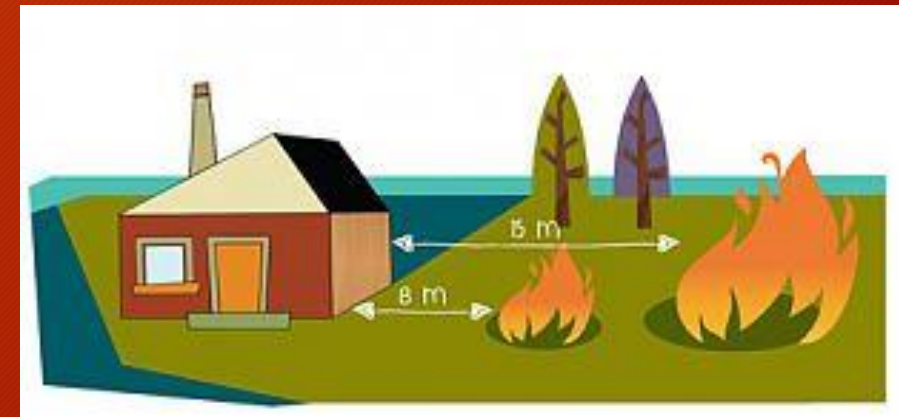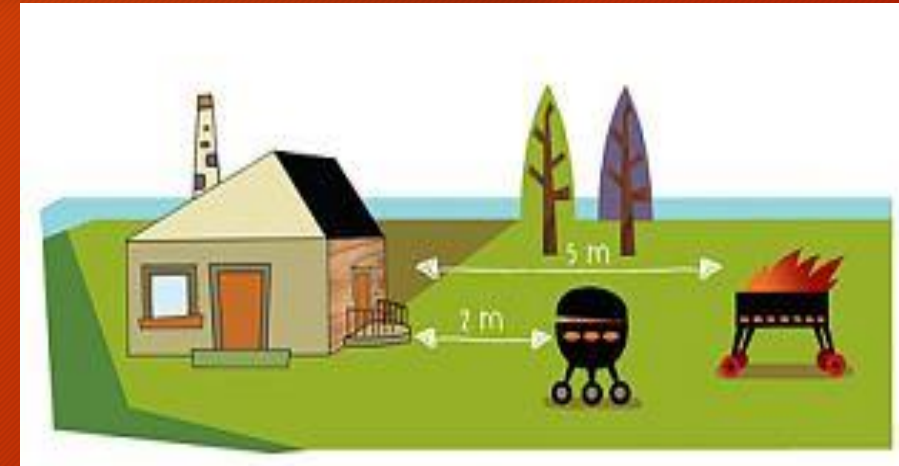



Tänu kuulamast.

Ülle Sahk

Töökeseonnaspetsialist